



Производство кранов и иного
грузоподъемного оборудования



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»

220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уручская, д. 23А, оф. 413

УНП 191197981 ОКПО 378602005000

Р/с BY81 UNBS 3012 0063 6700 3001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №10
г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к. 4

BIC UNBSBY2X



Т./ф.: +375(17) 230-57-62, 230-55-68, +375(29) 768-72-73




info@belkransnab.by



belkransnab.by

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на кран козловой

Технические характеристики

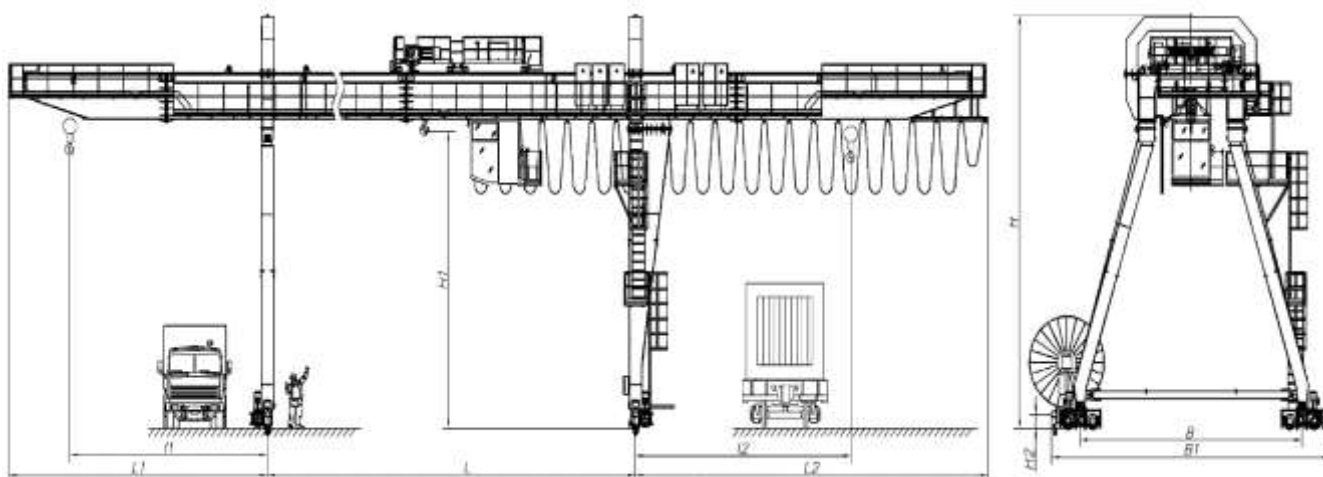

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, т:	
Основного подъёма в пролете	
Основного подъёма на консолях	
Вспомогательного подъёма	
Количество грузовых тележек: 1 или 2 (нужное указать)	
Пролет крана L, м:	
Высота подъема H, м:	
Режим работы (ИСО 4301/1-86):	
Размеры, мм:	
Вылет правой консоли L1:	
Вылет левой консоли L2:	
База крана B:	
Расстояние по буферам B1:	
Расстояние от центра буфера до головки рельса H2:	
Высота крана от уровня головки рельса H1:	
Скорости рабочих движения, м/мин:	
подъема основного (вспомогательного):	
передвижения грузовой тележки:	
передвижения крана:	
Система управления:	
релейная:	
с частотным регулированием:	
Тип груза (дать короткое описание)	
Потребность в траверсе (необходимо указать или прислать эскиз траверсы)	



Производство кранов и иного
грузоподъемного оборудования



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»
220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уручская, д. 23А, оф. 413



Т./ф.: +375(17) 230-57-62, 230-55-68, +375(29) 768-72-73



info@belkransnab.by



belkransnab.by

Характеристика	Значение
Способ управления краном:	
радио:	
подвесной:	
стационарная или подвижная кабина:	
Питание крана: указать необходимый способ	
кабельный моноспиральный реверсивный барабан	
открытые троллеи или закрытые троллеи или гибкий кабель:	
Входит или не входит в комплект поставки	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:	
У1 - У2 - У3 - У4 указать нужное	
Диапазон рабочих температур, °С:	
Подкрановый путь - тип рельса	
Допустимая нагрузка на колесо, не более, кН:	
Масса крана, не более, т:	
Длина подкранового пути, м:	
Общепромышленное исполнение	
Категория по НПБ 105-95 - если не общепромышленное исполнение:	
А (горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывопожароопасная среда):	
Б (горючие пыли или волокна, взрывопожароопасная среда):	
В1-В4 (горючие жидкости, твердые пожароопасные горючие вещества и материалы):	
Г (негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии):	
Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии):	
Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494:	IP54:
Установленная мощность, кВт:	

Дополнительная информация: Необходимо указать привязочные размеры кабельного барабана или для троллейного токоподвода.

Место доставки крана: станция назначения _____

Желаемый срок поставки крана _____

Срок размещения заказа _____

Количество заказываемых кранов: шт _____

Информация о заказчике: -- **обязательно для заполнения** ****

Полное наименование организации: _____

Город _____

Контактное лицо : _____

ФИО, должность, тел. /факс, E-mail _____

www. _____